

6.05.6-E.02.01.-397337/20-2018

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" д.о.о. Бајина Башта
Улица: Трг Душана Јерковића број 1

Број 6.05.6-Е.02.01-397337/10 - 2018
Бајина Башта, 24.08.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0100/2018** – „Набавка СН енергетских каблова и кабловског прибора”, на захтев заинтересованог лица, даје

ОДГОВОР број 1

на питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0100/2018** – „Набавка СН енергетских каблова и кабловског прибора”.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је, у писаном облику, поставило питање Наручиоцу, а Наручилац у року од три дана од дана пријема питања даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ 1:

Везано за **ЈН/2100/0100/2018**, спецификација 1.1. ХЕ Бајина Башта, позиција 33. Интерна напојна јединица, не можемо да дамо одговарајућу понуду док нам не дате тачан код који ми морамо да пошаљемо фабрици да би нам они дали цену.

У прилогу Вам шаљемо упутство како бисте употпунили број поруџбине, на основу којег Вам можемо дати понуду.

Ово је пример како број поруџбине треба да изгледа: DRS-LA4/11/E/2/50/-1/-/-/EN.

ОДГОВОР 1:

Одговор на постављено питање Наручилац доставља у прилогу.

У Бајиној Башти,
24.08.2018. године




Комисија за **ЈН/2100/0100/2018**


Поштовани,

Ознаке које су дате у конкурсној документацији:

33. Интерна напојна јединица за дигитални заштитни релеј за заштиту побудног трансформатора или трансформатора за кочење, тип: DRS-LA411/E/3, произвођач: Andritz Hydro GmbH (ELIN), кат.озн.CIL-038—03/663-026.

Су једино доступне ознаке, што се можете уверити према сликама у прилогу траженог напајања:

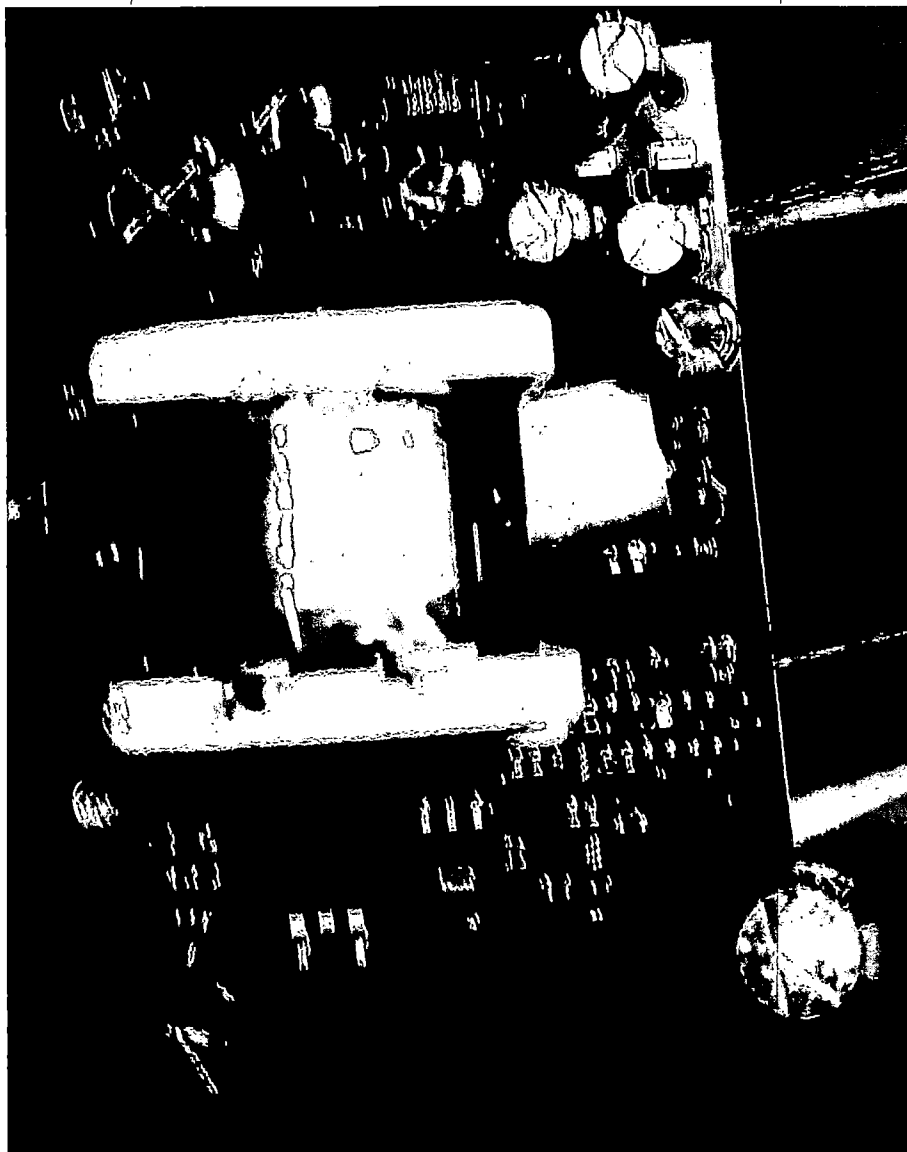

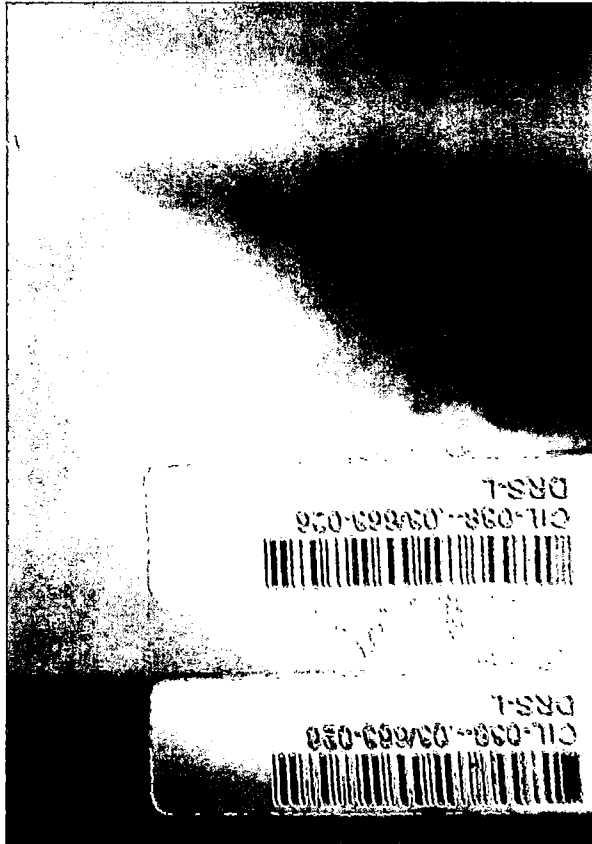

Постојећи релеји су уграђени 2000. и 2001. године, и према наведеним кодовима су до сада успешно идентификовани и набављени резервни делови.

Слика релеја које поседујемо у погону:

OUT
ACCEPT

0

1

2

3

4

5

Operation		Fault
A	50	Overcurrent 1.st.
T	51	Overcurrent 2.st.

EXIT
ESC

→

↩

SHIFT

INFO
UNDO

SAVE
OK

DRS-LA411/E/3
I_n = 1/5 A V3.44 ID: Rev.03
U_N = — Ser. No. 01/10378
f_N = 50 Hz Dwg. No. 3-534.521
U_h = 24 V DC (CE, A, 01/01)

ELIN DRS-LIGHT

